


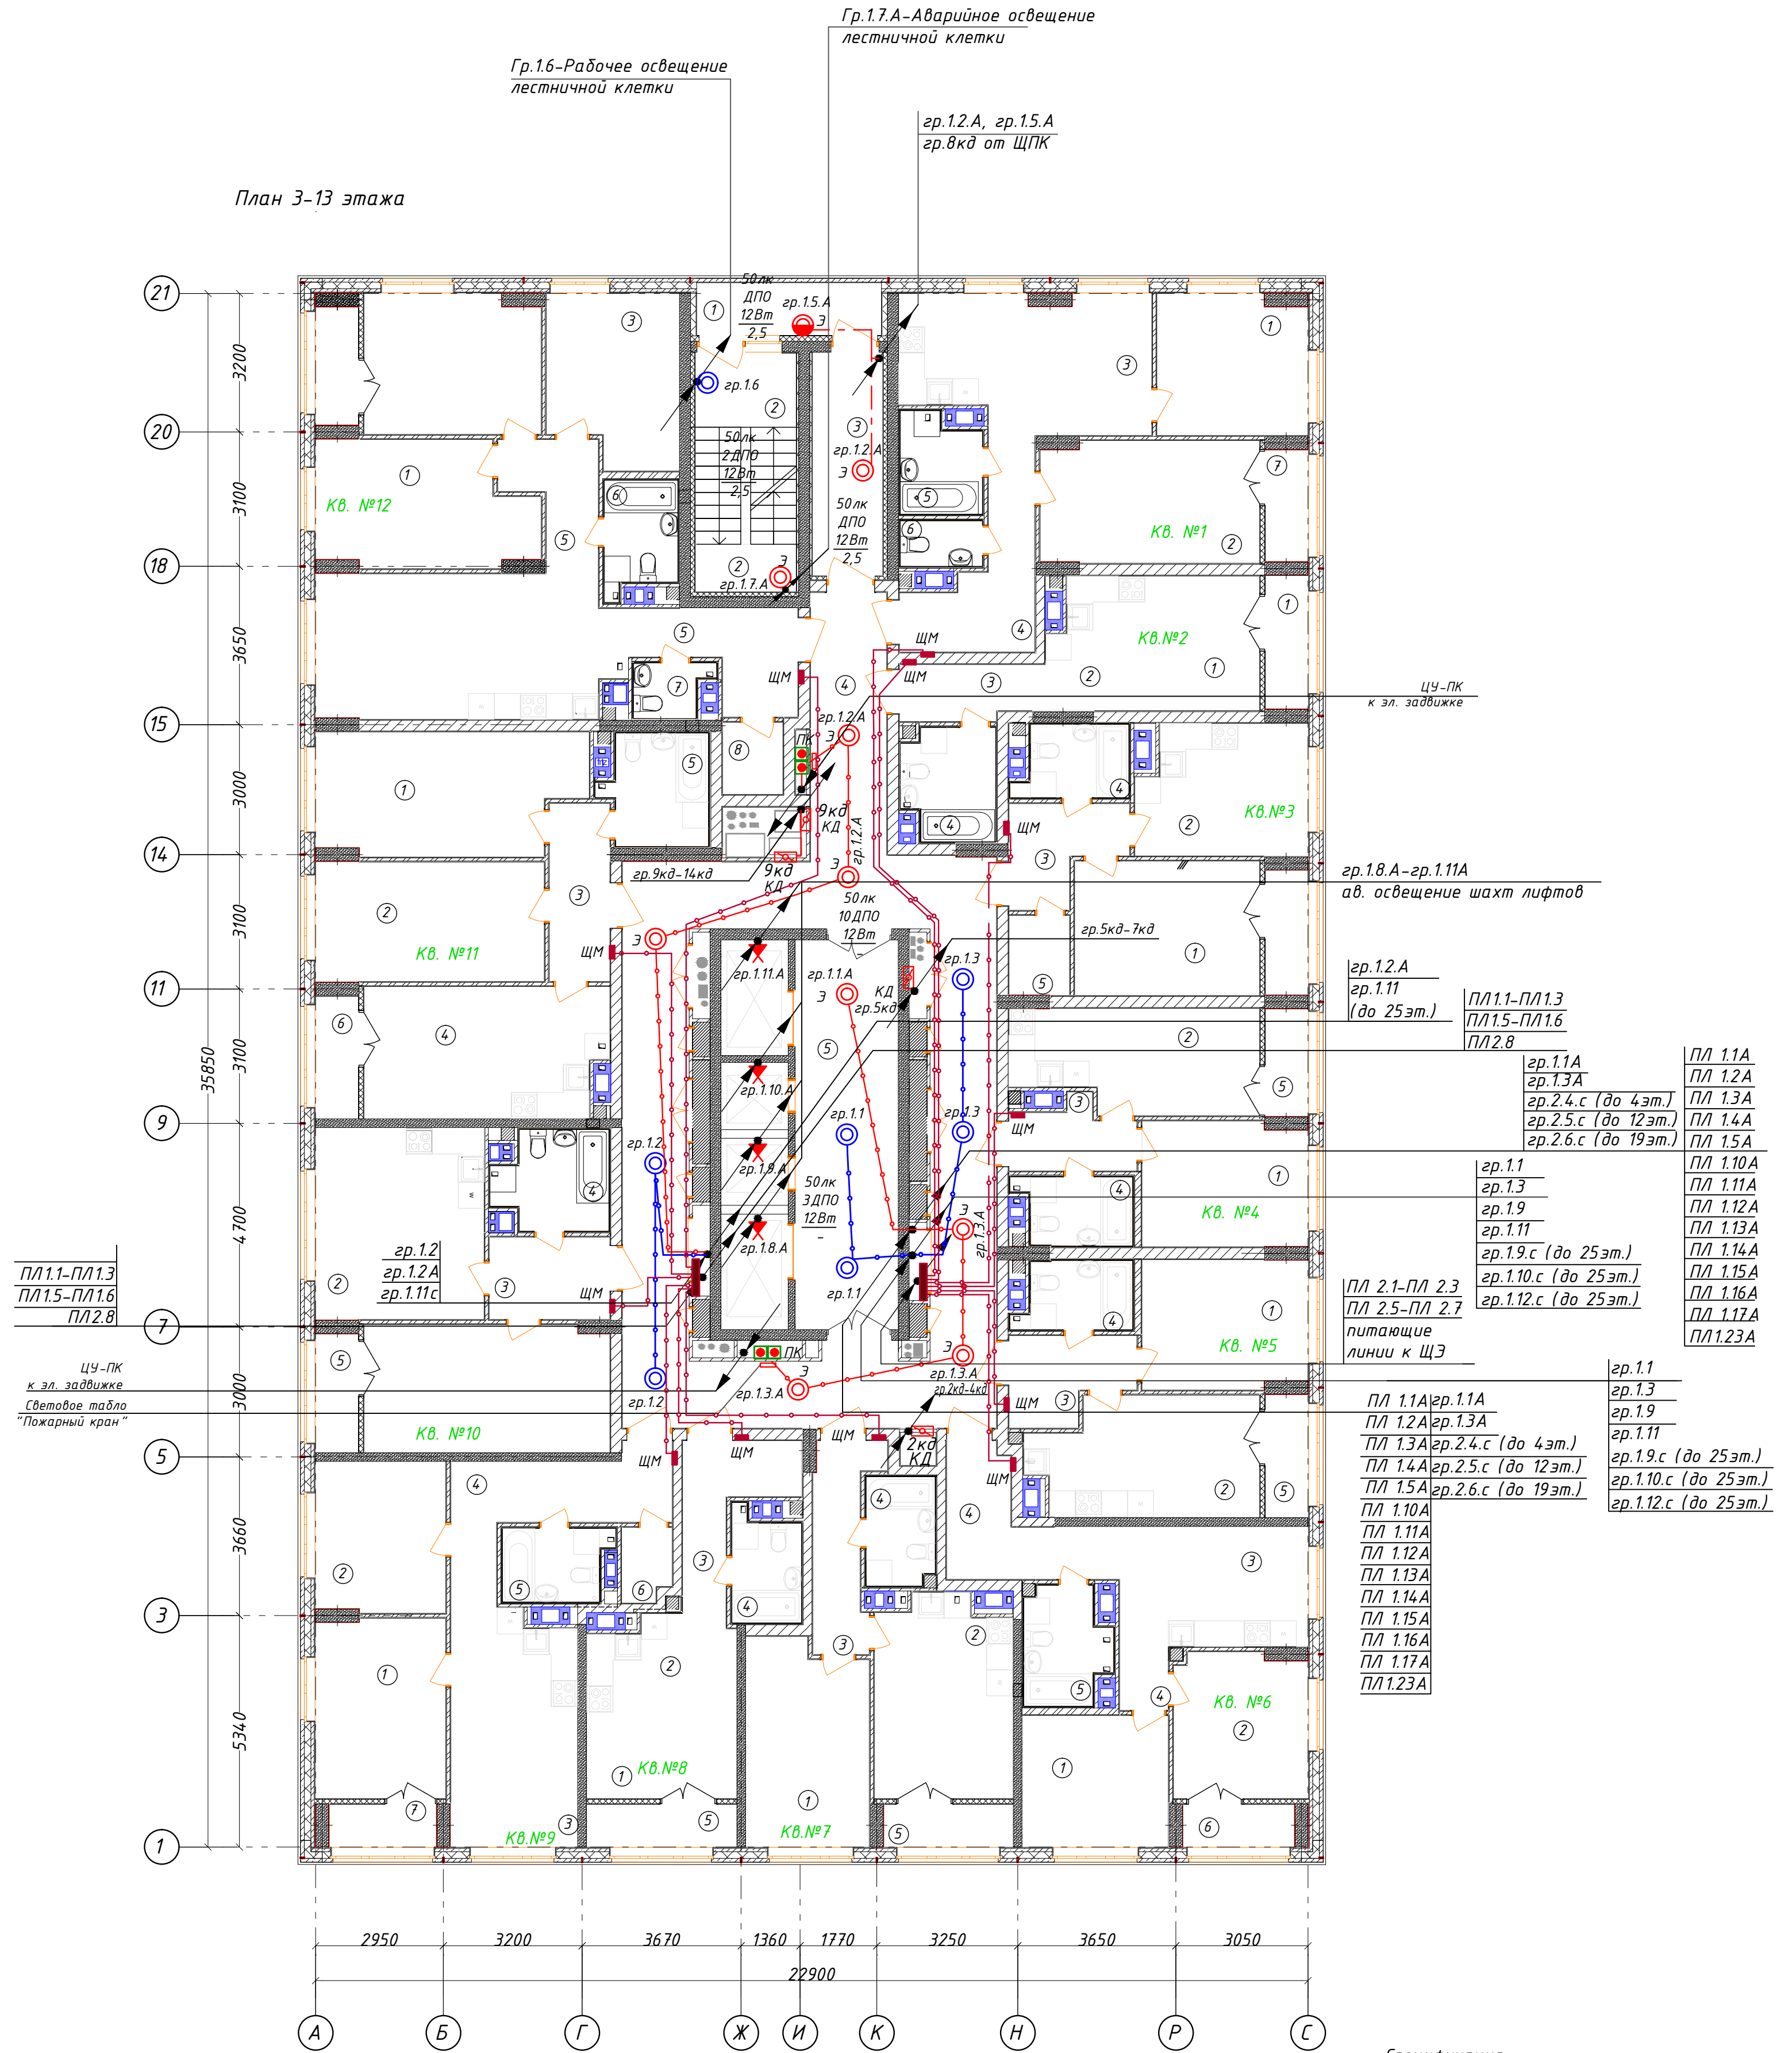

- Условные обозначения
- Щит этажный
 - Щит квартирный (ЩМ)
 - кабель уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки
 - кабель уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки
 - прокладка кабеля в жесткой ПНД трубе в перекрытии вышележащего этажа
 - клапан вытупадения 0,024кВт (КД)

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Светильник настенный светодиодный, с датчиком движения ДПО 12Вт, IP54	17	

Ведомость МОП помещений 4-13 этажей			Экспликация 1-к кв. №4 4-13 этажей			Экспликация 2-к кв. №9 4-13 этажей		
№ по плану	Наименование	Площадь	№ по плану	Наименование	Площадь	№ по плану	Наименование	Площадь
1	Лоджия	5,3	1	Жилая комната	10,9	1	Жилая комната	12,5
2	Лестничная площадка	6,6	2	Кухня	13,0	2	Жилая комната	10,4
3	Тамбур	8,4	3	Коридор	4,1	3	Кухня	15,5
4	Коридор	69,1	4	Сс/у	3,9	4	Коридор	9,8
5	Лифтовый холл	21,2	5	Лоджия	2,4	5	Сс/у	4,0
		110,6 м ²			34,3 м ² 34,2м ²	6	Гардероб	1,9
			Экспликация 1-к кв. №5 4-13 этажей			7	Лоджия	2,4
			№ по плану	Наименование	Площадь			56,5 м ² 56,5м ²
Экспликация 2-к кв. №1 4-13 этажей			1	Жилая комната	11,3	Экспликация 1-к кв. №10 4-13 этажей		
№ по плану	Наименование	Площадь	2	Кухня	13,6	№ по плану	Наименование	Площадь
1	Жилая комната	14,1	3	Коридор	5,1	1	Жилая комната	16,6
2	Жилая комната	11,2	4	Сс/у	3,9	2	Кухня	17,2
3	Кухня	17,4	5	Лоджия	2,8	3	Сс/у	5,5
4	Коридор	8,5			36,7 м ² 36,3м ²	4	Коридор	5,3
5	С/у	2,0	Экспликация 2-к кв. №6 4-13 этажей			5	Лоджия	2,6
6	Ванная	4,1	№ по плану	Наименование	Площадь			47,2 м ² 46,9м ²
7	Лоджия	2,6				Экспликация 2-к кв. №11 4-13 этажей		
		59,9 м ² 59,9м ²	1	Жилая комната	10,2	№ по плану	Наименование	Площадь
Экспликация СТ кв. №2 4-13 этажей			2	Жилая комната	10,3	Экспликация 3-к кв. №12 4-13 этажей		
№ по плану	Наименование	Площадь	3	Кухня	12,1	№ по плану	Наименование	Площадь
1	Жилая комната	8,3	4	Коридор	9,4	1	Жилая комната	14,6
2	Кухня-ниша	6,5	5	Сс/у	4,9	2	Жилая комната	16,6
3	Коридор	4,2	6	Лоджия	2,6	3	Коридор	5,8
4	Сс/у	5,3			49,5 м ² 49,3м ²	4	Кухня	16,6
5	Лоджия	3,0	Экспликация 1-к кв. №7 4-13 этажей			5	Сс/у	5,8
		27,3 м ² 26,5м ²	№ по плану	Наименование	Площадь	6	Лоджия	2,8
Экспликация 1-к кв. №3 4-13 этажей								62,2 м ² 62,3м ²
№ по плану	Наименование	Площадь	1	Жилая комната	13,1	Экспликация СТ кв. №8 4-13 этажей		
1	Жилая комната	13,3	2	Кухня	14,2	№ по плану	Наименование	Площадь
2	Кухня	11,5	3	Коридор	6,0	1	Жилая комната	13,7
3	Коридор	5,1	4	Сс/у	4,0	2	Жилая комната	13,1
4	Сс/у	4,0	5	Лоджия	3,0	3	Жилая комната	11,5
5	Гардероб	2,6			40,3 м ² 39,8м ²	4	Кухня	21,9
6	Лоджия	2,8	№ по плану	Наименование	Площадь	5	Коридор	13,0
		39,3 м ² 39,0м ²	1	Жилая комната	6,9	6	Сс/у	4,2
			2	Кухня-ниша	7,2	7	С/у	2,0
			3	Коридор	6,3	8	Гардероб	2,3
			4	Сс/у	3,9	9	Лоджия	2,8
			5	Лоджия	3,4			84,5 м ² 85,1м ²
					27,7 м ² 26,6м ²	Общая площадь квартир (без учета лоджий)		
						Общая площадь квартир с учетом лоджий		
						Общая площадь квартир с учетом лоджий с коэф. 0,5		
						546м ²		
						579м ²		
						562,4м ²		

- Общие указания см. лист 1 данного проекта.
- Напряжение на лампах 230В, ремонтное 12В.
- Высота установки на пол:
 - розеток - не выше чем 1м
 - выключателей - 1 м (дополнительно согласовать с заказчиком);
 - щитков - 1,8 м до верха
- От щитка этажного ЩЭ до щитка квартирного ЩМ проложить кабель ВВГнг (А)-LS 3х10. Кабель проложить в ПНД трубе в полу вышележащего этажа (по согласованию с заказчиком).
- Однолинейную расчетную схему ЩМ квартиры см. лист 7 данного проекта.
- Проход кабелей через стены выполнить в отрезках металлических ких труб согласно типовому проекту лист А7-92-13. С целью предотвращения проникновения и скопления дыма и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выходы наружу следует заделывать зазоры между проводками, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала (см. примечание А7-92-13). Все сети выполняются сменяемыми. Аварийные и рабочие сети везде выполнять раздельно.
- Каждая шахта лифтов оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк при закрытых дверях шахты. Крайние аппараты освещения устанавливаются на расстоянии не более чем 0,5м от самой верхней и самой нижней точек шахты.
- Монтаж и заземление выполнить в соответствии с ПТБ, ПУЭ и СП 76.13330.

					АП50/08-23-30М			
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №50 (по генплану), расположенный в ЖК "Анжудинский парк" в Кстовском районе Нижегородской области			
Изм	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Внутреннее электрооборудование	Статья	Лист	Листов
ГИП	Соколова			09.24		Р	16	
Разраб	Пуртова			09.24				
Н.контр.	Киселева			09.24				
План типового 3-13 этажа с электросетями						ООО «АПМ»«Проспект»		

